


Instructions pour le montage Instructions de service et de maintien

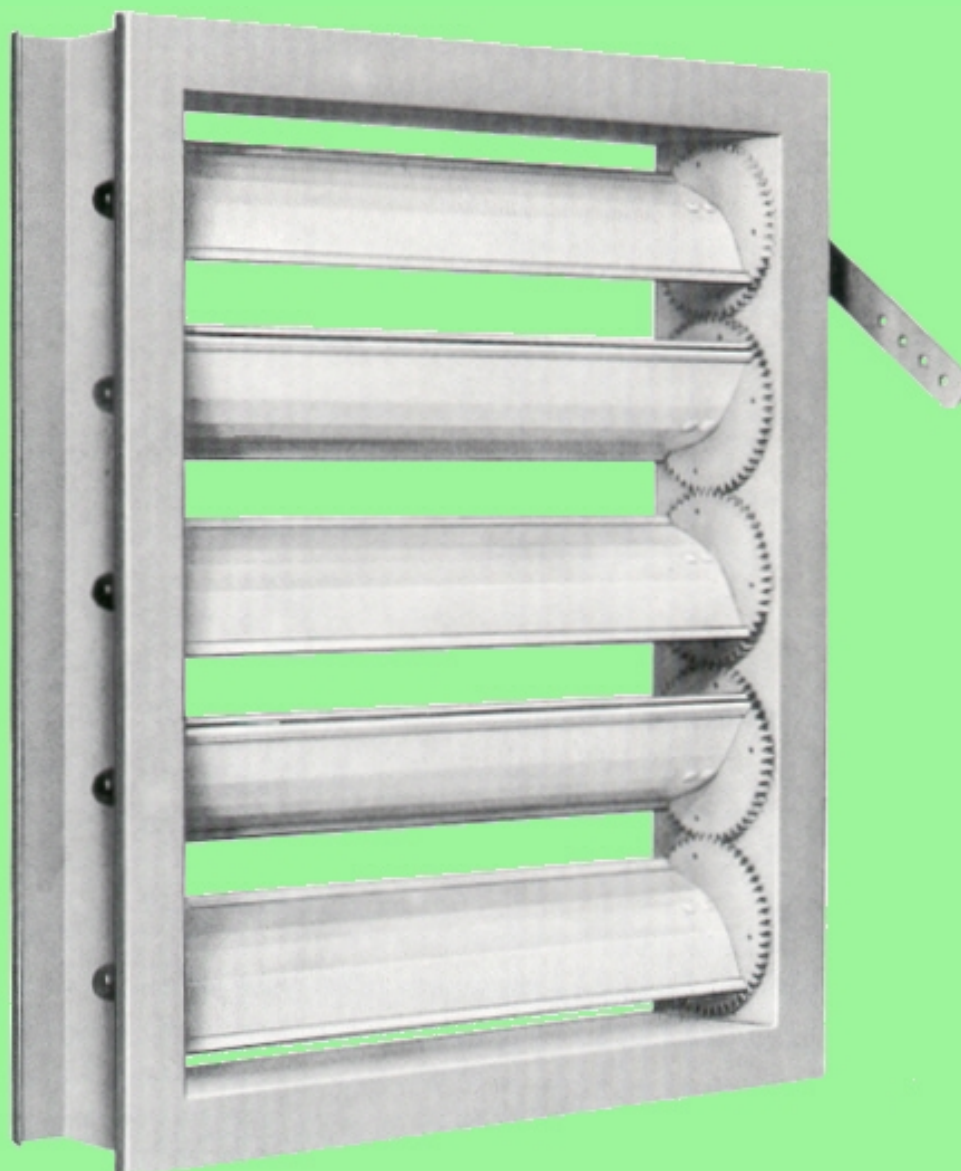

Instructions pour le montage Instructions de service et de maintien

1. Transport:

Pour éviter les défauts par déformation, ne pas soulever les registres rectangulaires par les lamelles pendant le transport. Ne pas utiliser les registres en tant qu'«échelle».

2. Mise en action:

Les registres rectangulaires doivent être actionnés uniquement à l'aide de l'arbre de commande prévu à cet effet. Ne pas actionner les registres en tournant les lamelles. Les arbres de commande ont un diamètre de 12 mm ou sont de conception mécanique équivalente à une ouverture de clé de 9 mm.

3. Montage:

Le montage des registres entre des conduits, sur un mur ou dans un dispositif (climatisation, système de ventilation) doit être effectué sans déformation, exempt de tension, à plat et sans erreur angulaire. Les registres doivent être montés en position fermée.

4. Entretien:

Selon le degré d'encrassement du milieu, effectuer régulièrement un nettoyage à sec.

Important : pour éviter l'endommagement des joints, ne pas nettoyer les registres à l'aide d'un détergent.

De plus, les registres doivent être actionnés régulièrement selon les conditions spécifiques de l'installation afin d'éviter que les joints des lamelles ne se collent en position fermée.

5. Risques d'accident:

Ne pas passer les doigts dans les interstices des lamelles.

Ne pas soulever ou porter les registres par les lamelles.

Risque de blessure au niveau des roues dentées et des arêtes de coupe.