

Bericht

über die Messung von Gehäuseleckagen

Auftraggeber: Aerotechnik Siegwart GmbH
Untere Hofwiesen
66299 Friedrichsthal

Prüfgegenstand: Absperrklappe Ident-Nr. 9220
Durchmesser 200 mm

Auftrags-Nr.: 5743573

Prüfgrundlage: DIN EN 1751:2014-06

Prüftag: 20.04.2021

Prüfer: Dipl.-Ing. (FH) Mahren

Prüfberichts-Nr.: L-SL-56_Absperrklappen rund 200_210420_0

Seitenzahl: 5 + Anlagen

1. Allgemeines

Die Firma Aerotechnik E. Siegwart, Friedrichsthal erteilte uns den Auftrag, Untersuchungen der Gehäuseleckagen an einer runden Absperrklappe gemäß DIN EN 1751, Klasse C, vorzunehmen. Es sollte dabei geprüft werden, ob die Forderungen der DIN EN 1751 erfüllt sind.

2. Beschreibung des untersuchten Systems

Die Beschreibung der untersuchten Klappe ist nach Angaben des Herstellers in Anlage 1 beigefügt. Fertigungstoleranzen sind in den uns überlassenen Unterlagen nicht enthalten.

3. Versuchsaufbau und Durchführung der Messungen

Der Prüfstands Aufbau erfolgte entsprechend wie in DIN EN 1751 Bild 2a dargestellt. Zur Messung der Luftmenge wurde ein kalibriertes Messgerät DP 700 der Fa. Wöhler verwendet.

4. Messergebnisse

Die Messergebnisse sind in Tabelle 1 des Berichts aufgeführt.

Wie aus Bild C.2 hervorgeht, sind die gemessenen Leckluftmengen kleiner als die in DIN EN 1751 geforderten Werte.

Eine Typ- oder Baumusterprüfung sowie eine Dauerstandsprüfung oder Materialprüfung oder Fertigungskontrolle war mit der hier beschriebenen Untersuchung nicht beabsichtigt und nicht gefordert. Die Messergebnisse haben nur Gültigkeit für die untersuchte Klappe.

Tabelle 1

Absperrklappe rund nach DIN EN 1751, Klasse 4

Abmessungen Durchmesser [mm]	Δp [Pa]	Freie Fläche [m ²]	Zul. Leckluft- strom $\frac{l}{s * m^2}$	Gem. Leckluft- strom $\frac{l}{s * m^2}$
200	2000	0,628	0,42	0,009

Tabelle 2


Liste der verwendeten Messgeräte:

Lfd. Nr.	Bezeichnung des Messaufnehmers	Kalibriert Ja / Nein	Bemerkungen
1	Wöhler DP 700	Ja	

Dieser Bericht darf ohne unsere Zustimmung nicht gekürzt oder im Auszug veröffentlicht werden.

Sulzbach, den 29.09.2021

Elektro- und Gebäudetechnik
Der Sachverständige:

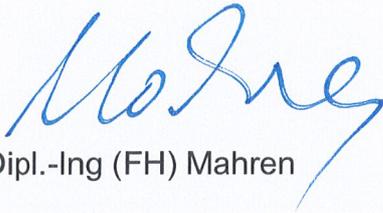

Dipl.-Ing (FH) Mahren

Anlagen:

Beispielrechnung
Messaufbau
Herstellerbeschreibung

Mah/TC

Verteiler:

Akten-Nr.: L-SL-56

5 Ausfertigungen: Aerotechnik Siegwart, Herrn Stahl, Untere Hofwiesen,
66299 Friedrichsthal

Beispielrechnung

Absperrklappe rund nach DIN EN 1751, Durchmesser 200 mm:

Durchmesser d	200 mm
Prüfdruck p_t	2000 Pa
Freie Fläche A	0,628 m ²

Äquivalente Länge nach DIN EN 1751 C.3:

$$L = 1 \text{ m}$$

Freie Fläche:

$$A = \pi * d * L$$

$$A = \pi * 0,2 \text{ m} * 1 \text{ m}$$

$$A = 0,628 \text{ m}^2$$

Zulässiger Leckluftfaktor des Gehäuses $q_{vLBAzul}$ in $l * s^{-1} * m^{-2}$ aus Bild C.2 der DIN EN 1751, Klasse C:

$$q_{vLCAzul} = 0,42 \frac{l}{s * m^2}$$

Messwert:

$$q_v = 19,9 \frac{l}{h}$$

Leckage:

$$q_{vLCAm} = \frac{q_v}{A}$$

$$q_{vLCAm} = \frac{19,9}{0,628} * \frac{l}{h * m^2} * \frac{1 \text{ h}}{3600 \text{ s}}$$

$$q_{vLCAm} = 0,009 \frac{l}{s * m^2}$$

Ergebnis:

$$q_{vLCA_m} = 0,009 \frac{l}{s * m^2} < q_{vLCA_{zul}} = 0,42 \frac{l}{s * m^2}$$

Technische Beschreibung der runden Absperrklappe aus sendzimirverzinktem Stahlblech

Typ:	AKH Ident-Nr. 220
Baujahr:	2021
Durchmesser:	200 mm
Baulänge:	215 mm
Verstellung:	Handverstellung über Stellhebel mit Fixierscheibe
Steckenden:	Doppellippengummidichtsystem „Lip Star“ Steckenden presskalibriert nach DIN 24147 T1

Die Absperrklappe Typ AKH Ø 200 mm besteht aus einem lasergeschweißten sendzimirverzinkten Rohrkörper aus Stahlblech, gefertigt nach DIN EN 1506 mit einem mittig gelagerten Absperrklappenblatt.

Die Steckenden des Rohrkörpers sind maßlich presskalibriert nach DIN EN 24147 T1 und sind hierdurch formsteif und passgenau gefertigt.

Das Absperrklappenblatt besteht aus zwei sendzimirverzinkten Stahlblechscheiben mit einer dazwischenliegenden Silikon-Gummischeibe und wird als Verbund in einer Art „Schichtbauweise“ gefertigt.


Das Absperrklappenblatt wird formschlüssig über zwei im Spritzguss gefertigte POM Mitnehmer in der Mitte des Rohrkörpers zentriert und gelagert. Der POM Mitnehmer dient gleichzeitig als Lagerbuchse für das Absperrklappenblatt und dichtet den Rohrkörper im pressgeformten Lagersitz nach außen hin ab. Ein Innensechskant mit der Schlüsselweite 7mm im POM Mitnehmer ermöglicht die Verstellung des Absperrklappenblatts über einen Hand-hebel oder über einen Motorantrieb. Die angespritzten Schnappverschlüsse am Mitnehmer setzen im pressgeformten Lagersitz im Rohrkörper ein und verhindern ein Herausfallen des Absperrklappenblatts.

Die arretierende Verstellung des Absperrklappenblatts erfolgt mittels eines Stellhebels und einer auf den Rohrkörper montierten Fixierscheibe mit Rasterteilung.

Die vorgenannte Absperrklappe ist für eine druck- oder saugseitige Beaufschlagung bis 1000 Pa luftdicht nach DIN EN 1751 Kl. 4 und ist vom Aufbau her so konzipiert, dass diese in einem Temperaturbereich von -15°C bis + 100°C eingesetzt und dauerhaft betrieben werden kann.

Friedrichsthal, den 19.04.2021

Bonsen

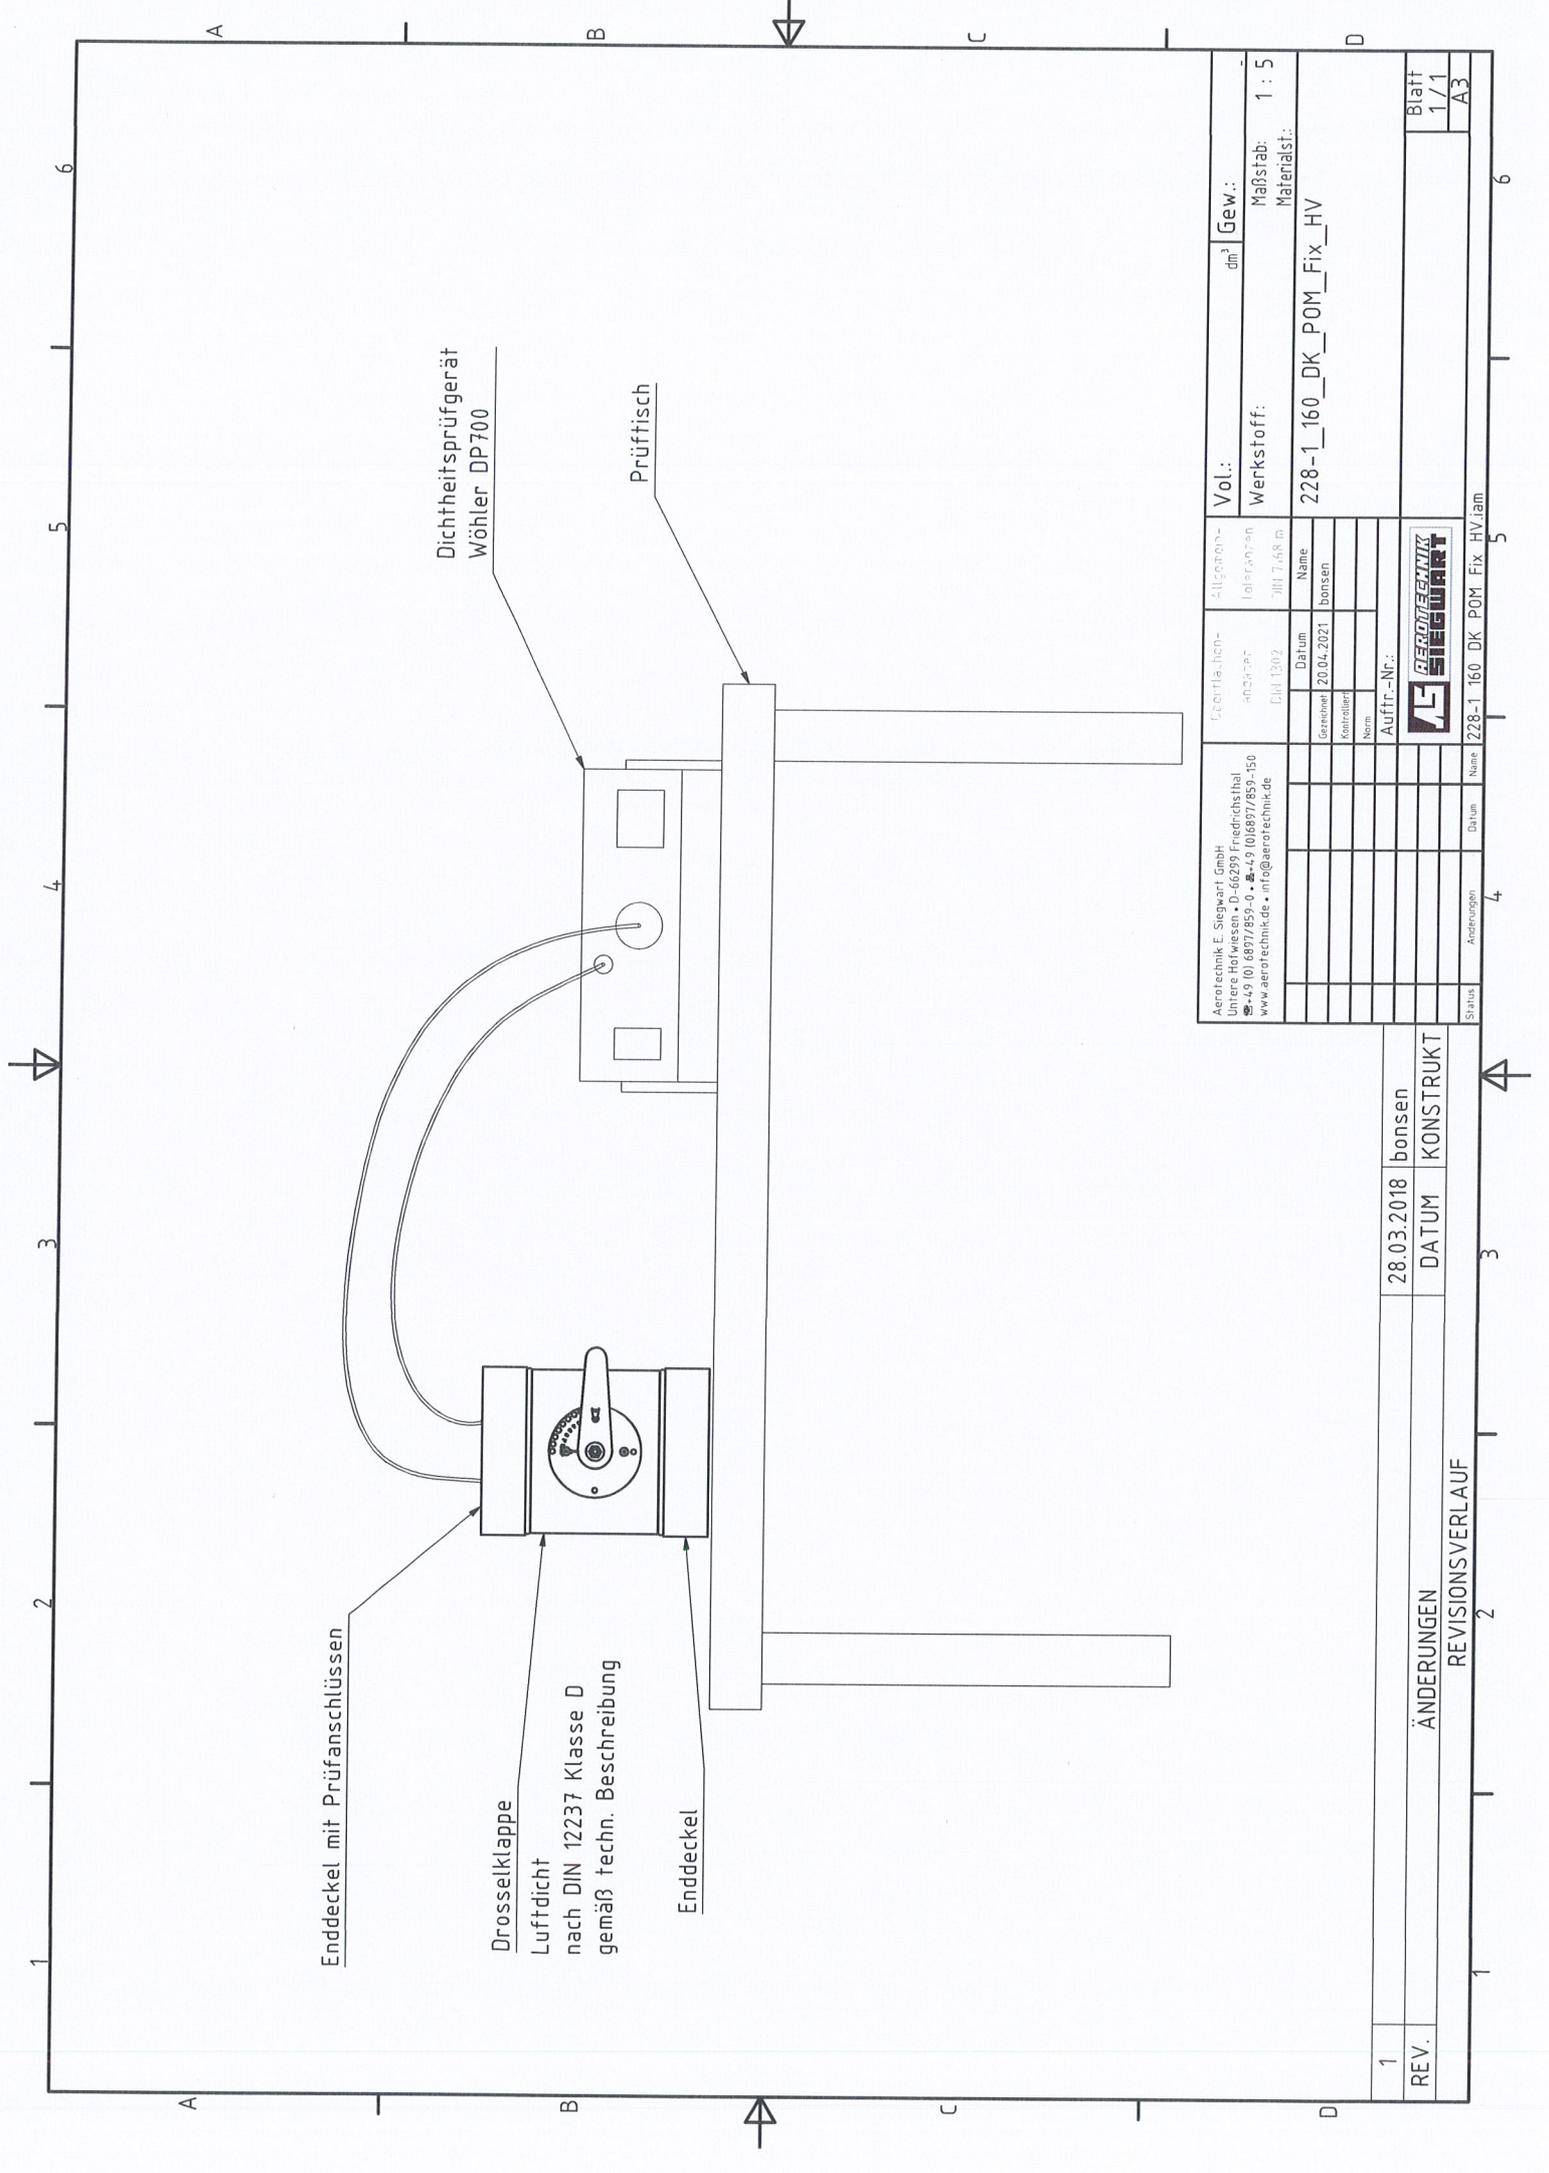

Aerotechnik E. Siegart GmbH Untere Hofwiesen • D-66299 Friedrichsthal ☎ +49 (0) 6897/859-0 • 📠 +49 (0) 6897/859-150 www.aerotechnik.de • info@aerotechnik.de		Geometrische Anforderungen DIN 1302		Allgemein- Informationen Teilzeichnung Titel 7.68 m		Vol.: dm ³	Gew.: g
Gezeichnet	20.04.2021	Gezeichnet	20.04.2021	Name bonsen		Werkstoff: Maßstab: 1 : 5 Materialst.: 228-1_160_DK_POM_Fix_HV	
Kontrolliert		Kontrolliert		Name			
Norm		Norm		Auftr.-Nr.:			
				AS RECONTECHNIK SIEGART			
Änderungen		Änderungen		Datum		Blatt 1 / 1 A3	
Status		Status		Name			
				Datum		228-1_160_DK_POM_Fix_HV.iam	

1	28.03.2018	bonsen
REV.	DATUM	KONSTRUKT
REVISIONSVERLAUF		